会签栏 COUNTERSIGN

建筑 ARCHITECTURE	暖通 HVAC
结构 STRUCTURE	电气 ELECTRICAL
给排水 WSSD	

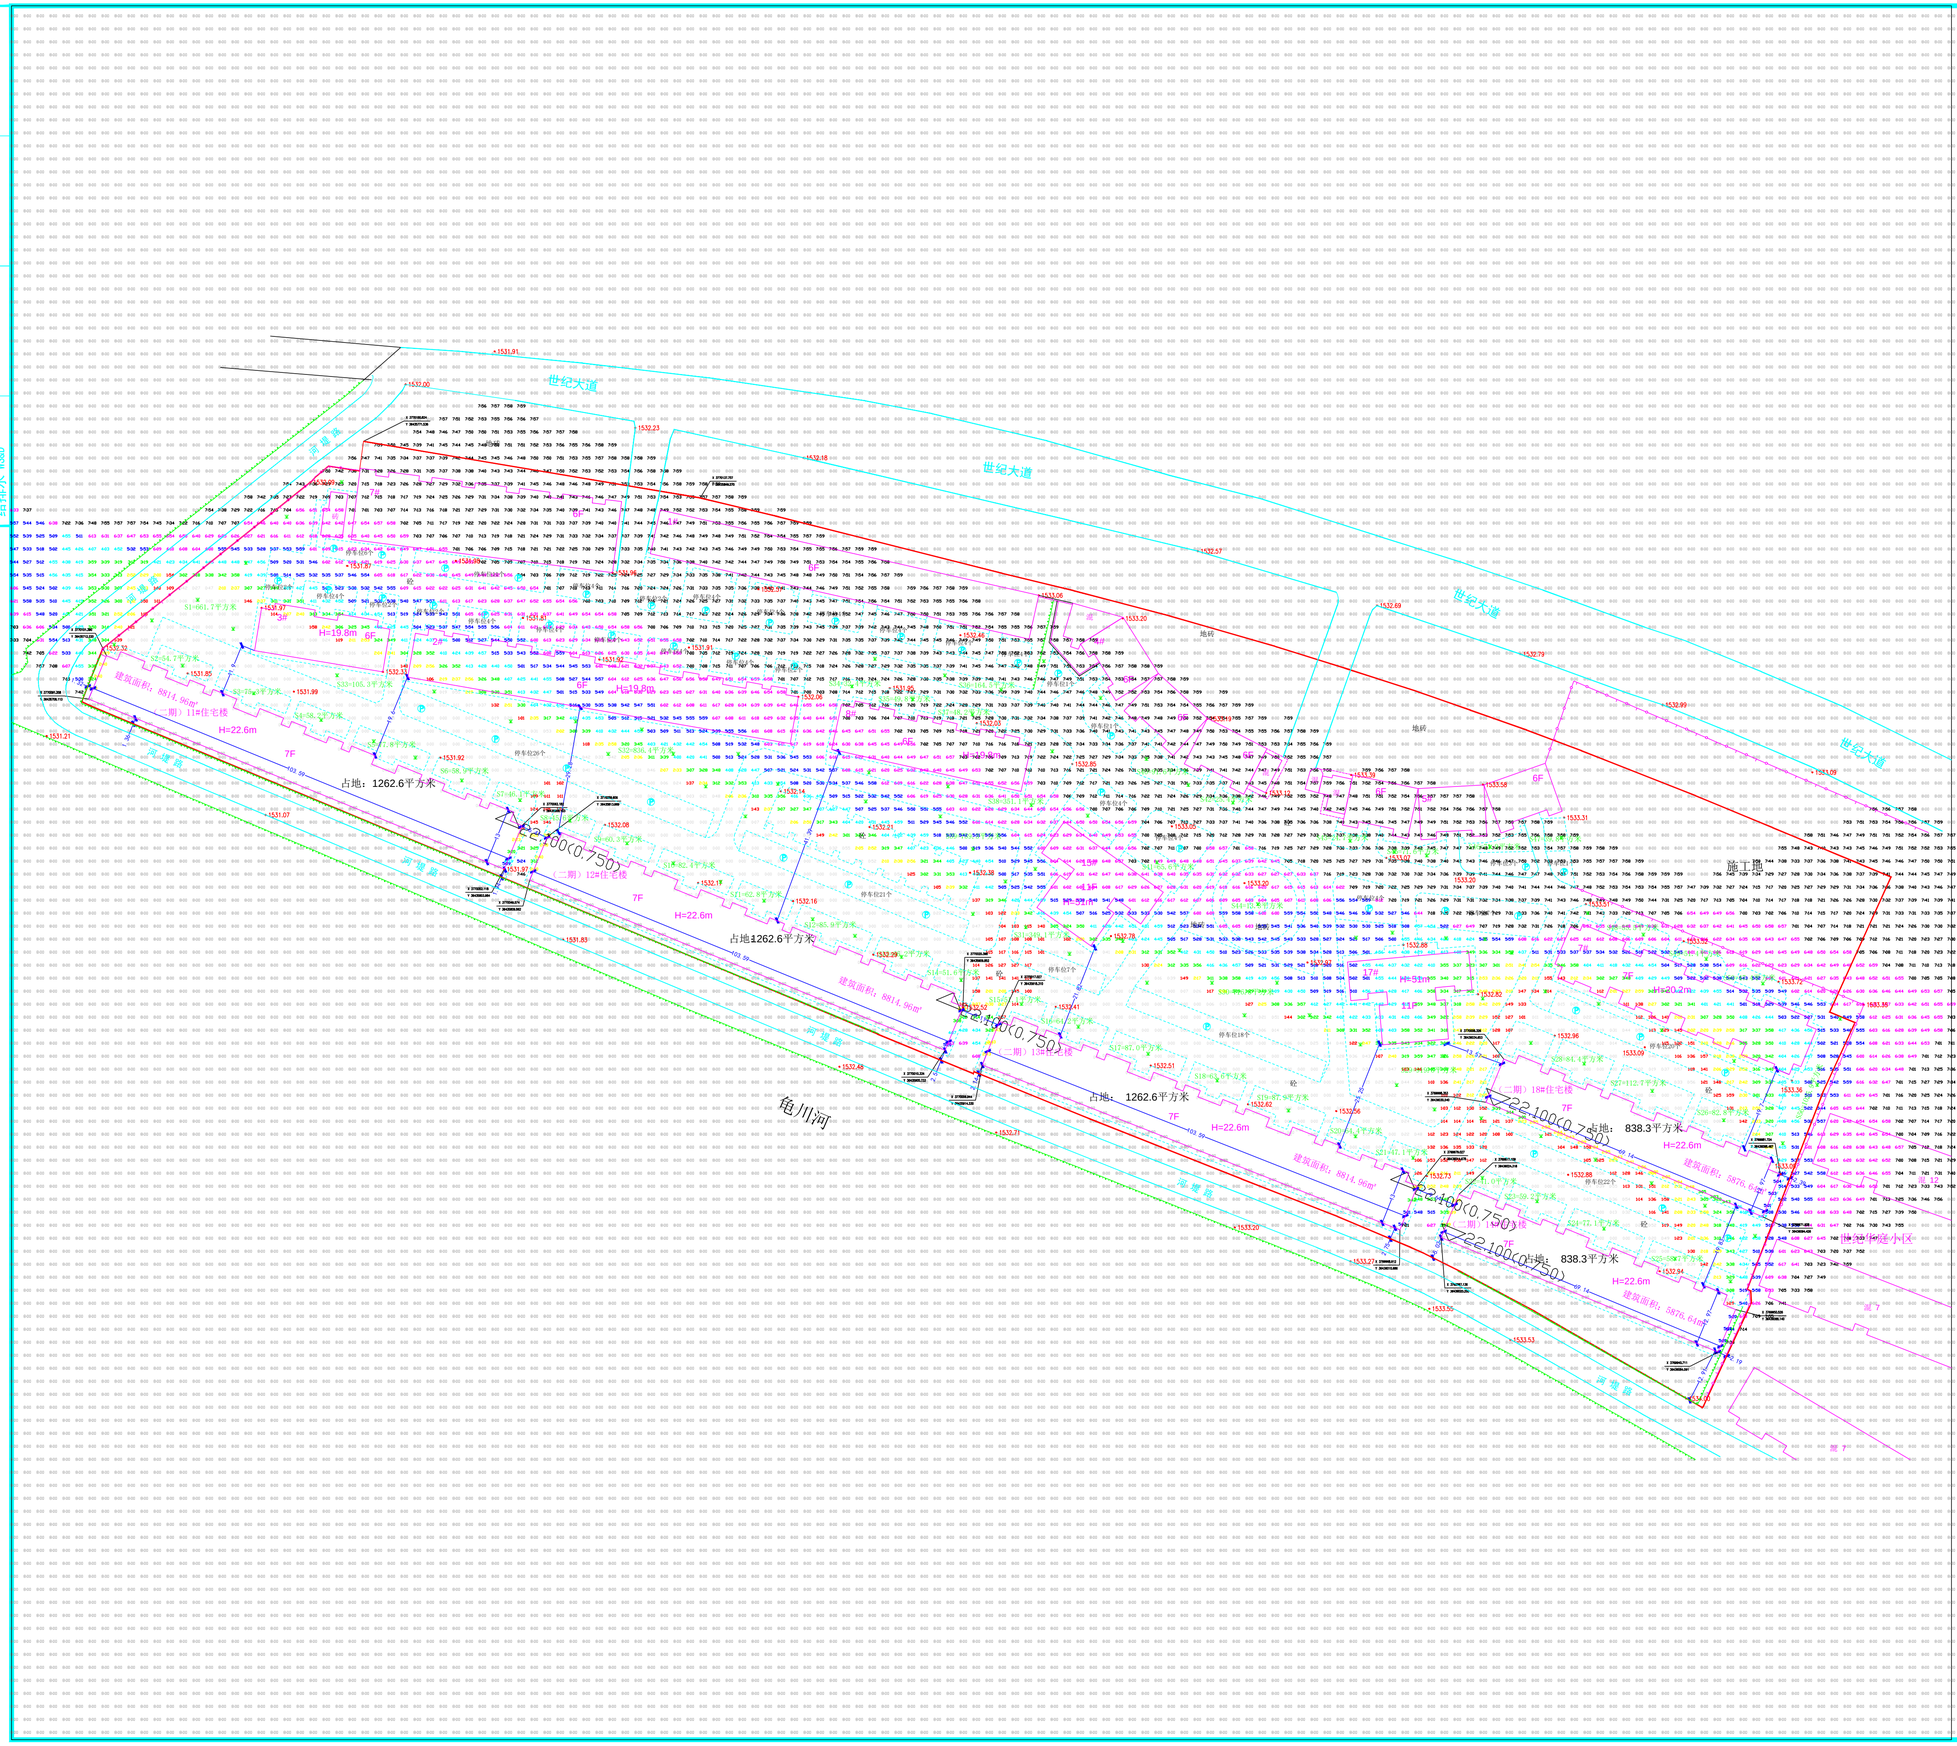

分析说明

分析软件:众智日照分析13.0版

分析类别：多点区域分析

分析时间：23-11-28 20:28:35

北方向(度)：90.00

城市：宝鸡市太白县

经度：107 度 19 分 00 秒

纬度： 34 度 03分 00 秒

节气：大寒日

开始时间(太阳时)：08:00:00

结束时间(太阳时)：16:00:00

采样间隔(分钟)：3

图形单位：毫米

统计方式：累计

最小有效太阳高度角:未限定

采样点间距(米)：3.00

受影面高度(米)：1.35

结论：项目用地内所有住宅均满足大寒日2个小时日照,并对周边现有建筑无日照叠加影响。即满足陕西省技术管理规定。

图 例

色 块	时间（小时）
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

说明：时间数字上带"+"者，表示该点日照时间为该数值加30到59分钟