

建设单位: 陕西太白山药谷生物科技有限公司

工程名称: 中药材精深加工产业园项目

子项名称: 8#楼

设计号:

设计阶段: 报建

专 业: 建筑

法 人: 何鲜明 日期: 2025年8月

技术负责人: 杜屹威 日期: 2025年8月

项目负责人: 冯有为 日期: 2025年8月



中匠民大国际工程设计有限公司
CHINA CRAFTSMEN INTERNATIONAL ENGINEERING DESIGN CO, LTD

二〇二五年八月

日期: 2025.08



CHINA CRAFTSMEN INTERNATIONAL ENGINEERING DESIGN CO.,LTD

专 业 建 筑

[illegible]

专业	姓名	日期	专业	姓名	日期
建筑			暖通		
结构			强电		
给水排水			弱电		

设计总说明(一)

一 工程概况:

- 1.1 工程名称: 中药材精深加工产业园8#楼
- 1.2 建设单位: 陕西太白山药谷生物科技有限公司
- 1.3 建设地点: 宝鸡眉县
- 1.4 项目组成: 工业厂房组合
- 1.5 总建筑面积: 3114.34 m²; 建筑基底面积: 119.17 m²
- 1.6 建筑层数及高度: 厂房部分地上 3 层; 建筑高度: 12.80 m。
- 1.7 建筑抗震设防烈度: 7 度; 建筑结构类型: 框架结构; 设计使用年限: 50年。
- 1.8 建筑功能: 检测中心; 耐火等级: 二级。
- 1.9 防水等级: 办公部分建筑工程防水类别: 乙类, 工程防水使用环境类别: II类; 工程防水等级为二级。
- 1.10 装配率: 大于 30%

二 设计范围:

- 2.1 本工程的施工图设计包括建筑、结构、给排水、暖通、电气等专业的配套内容。不包括门窗、特殊工艺房间设计、污水处理站等专业的施工图设计。
- 2.2 本建筑施工图仅承担一般室内外装修设计，精装修及特殊装修另行委托设计。
- 2.3 本专业施工图含总平面布置图，主要表示建筑定位及室内外轮廓，其他详见总图。景观设计详见景观图。

三 设计依据:

- 3.1 相关文件:
 1. 规划、消防、人防部门批复的总平面图和批复意见（文号、日期）
 2. 建设单位提供的建筑单体平面方案及确定的单体建筑主、剖面方案
 3. 建设单位与我院签订的本工程设计方案合同
 4. 建设单位提供的《勘察测绘实测成果表》
 5. 建设单位的周边道路标高及场地竖向资料
 6. 建设单位提供的《岩土工程勘察报告（详勘）》
- 3.2 相关主要建筑设计规范、规定:
 1. 《建筑工程设计文件编制深度规定》（ 2016 年）
 2. 《民用建筑通用规范》（ GB 55031—2022）
 3. 《建筑防火通用规范》（ GB 55037—2022）
 4. 《无障碍设计规范》（ GB 50763—2012）
 5. 《全国民用建筑工程设计技术措施》（规划·建筑·景观 2009年）
 6. 《建筑与市政工程无障碍通用规范》 GB 55019—2021
 7. 《建筑与市政工程防水通用规范》 GB55030—2022
 8. 《消防设施通用规范》 GB55036—2022
 9. 《建筑设计防火规范》 GB50016—2014（2018 版）
 10. 与本工程专业类型相应的现行建筑设计规范；其他条文中直接引用者不再重复。

四 设计标高:

- 4.1 本工程± 0.000相当于绝对高程(黄海系)1582.75
- 4.2 图中所注的标高除注明者外,均为建筑完成面标高。各部位建筑完成面下降详见结施图。
- 4.3 图中除标高及水平定位图中的尺寸以 m 为单位外,其他图纸的尺寸均以 mm 为单位。尺寸均以标注的数字为准,不得在图中量取。

五 建筑防火:

- ### 5.1 设计依据:
1. 《建筑防火通用规范》(GB 55037—2022)
 2. 《建筑设计防火规范》(GB 50016—2014) (2018 年版)
 3. 《建筑内装修设计防火规范》(GB50222—2017)
 4. 相应建筑设计规范中的有关规定。
- ### 5.2 防火分类、耐火等级和救援设施
1. 本工程用途为 检测中心 , 建筑高度 12.80m, 执行《建筑设计防火规范》和相应专业设计规范的防火设计规定。
 2. 建筑耐火等级 二级。
 3. 建筑间距尺寸见总平面图。
 4. 消防车道和登高操作场地位置见总平面图。供消防队进入的窗口位置详见立面图和门窗图。
- ### 5.3 防火分区和安全疏散
1. 该建筑每层为 1 个防火分区, 防火分区及疏散距离满足规范要求, 详见各层平面图。
 2. 防火分区划分 分区面积见暖通专业防火分区说明。
 3. 除管道井、电缆井检修门外, 防火门均具有自闭功能。
- ### 5.4 建筑构造和施工注意事项
1. 防火墙、防火隔墙应砌至梁板底, 不得留有缝隙。防火墙两侧外门窗口水平间距小于 2.0m 或内转角门窗侧壁门窗口设乙级固定防火窗。
 2. 电缆井、管道井在管线安装验收合格后, 应在每层楼板处用与楼板相同耐火等级的细石混凝土封堵, 与走道、房间相连通的空隙, 应采用防火封堵材料封堵。
 3. 管道穿过墙体或楼板时, 应采用防火封堵材料将管道周围缝隙堵塞严密, 穿墙处的管道保温材料应采用不燃材料。

4. 嵌入墙体的配电箱和消防栓箱,应采用防火涂料喷涂箱面,使其耐火极限满足防火规范规定(防火墙 >3.0小时,其余 >2.0小时)。
5. 除电缆井、管道井检修门外,防火门均应安装闭门器,双扇防火门应安装闭门器和顺序器。常开防火门在火灾时应能自行关闭,并应具有信号反馈功能。防火门均应向外开启。防火卷帘安装时,与墙柱和楼板间的空隙应采用防火封堵材料封堵。
6. 防火门、窗、卷帘应采用当地消防主管部门认可备案的产品。
7. 钢构件的防火说明:
钢结构的钢梁、支撑、檩条和梁柱等主要构件均应喷涂防火涂料,其中钢柱耐火极限不小于 2.0h;钢梁及支撑耐火极限不小于 1.5h;
檩条耐火极限不小于 1.0h。
混凝土构件的耐火极限:非承重外墙,疏散走道两侧的隔墙 > 1.0h;楼梯间、电梯井的墙 > 2.0h;房间隔墙 > 0.75h。
特殊构件耐火等级详见结构设计总说明(转换梁、大跨度梁)。
8. 楼梯:
(1) 楼梯间应能天然采光和自然通风,并宜靠外墙设置,靠外墙设置时,楼梯间外墙上的窗口与两侧门、窗、洞口最近边缘的水平距离不应小于1.0m。
(2) 楼梯间内不应设置烧水间、可燃材料储藏室、垃圾道。
(3) 楼梯间内不应有影响疏散的凸出物或其他障碍物。
(4) 楼梯间内不应设置甲、乙、丙类液体管道。
(5) 敞开楼梯间内不应设置可燃气体管道。

六 建筑防水:

- ### 6.1 屋面防水:
1. 执行《建筑与市政工程防水通用规范》 GB55030-2022本工程屋面防水等级为二级。设防做法为三道:高分子聚乙烯膜反应可自粘型防水卷材(1.5厚+1.5厚)两道+聚合物水泥防水涂料(1.5厚)一道。胎体材料选用聚酯毡胎体:用于屋面的自带保护层的覆面材料选用50。
2. 内排雨水管采用承压塑料管,雨水管的公称直径为 DN100/DN150。水毛采用 $\phi 50\text{UPR}$ 管 伸出 50。
3. 出屋面管道、设备基础、预埋件等应在防水层施工前完成,防水做法详见国标 17J925-1 相关节点。
4. 耐老化、耐穿刺的防水层设于最上面,在檐沟、阴阳角、雨水口、变形缝、伸出屋面管道根部应增设附加层。
- ### 6.2 外墙防水:
1. 执行《建筑与市政工程防水通用规范》 GB55030-2022、《建筑外墙防水工程技术规程》(JGJ/T235-2011),
本工程防水等级二级,外墙设置5厚聚合物水泥防水砂浆一道+2厚聚合物水泥防水涂料一道。
2. 伸出外墙的管道待管道安装完成后,可将管道和套管间的空隙用防水砂浆封堵,压顶面需做防水处理,并与屋面防水做好衔接。建筑外墙节点构造防水设计应包括门窗洞口、雨篷、阳台、变形缝、伸出外墙管道、女儿墙压顶、外墙预埋件、预埋构件等交接部位的防水设防。
3. 外墙防水层应与地下防水层搭接。
- ### 6.3 其他防水
1. 执行《建筑与市政工程防水通用规范》GB55030-2022、《民用建筑设计统一标准》(GB 50352-2019)、《建筑地面设计规范》(GB50037-2013)和有关规范条文。相关楼地面防水层详见工程做法。
2. 室内防水等级为一级,楼、地面选用两道1.5mm厚JS涂膜防水层,室内墙面选用1.5mm厚JS聚合物水泥防水涂料 II 型,顶棚采用1.5mm厚JS涂膜防水层。
3. 管道穿楼板应预留套管,防水做法详见09J05-
4. 卫生间设250高C20混凝土,宽同墙体,与楼板一次性浇筑,门边断开,以上再砌筑隔墙。
- ### 6.4 注意事项
1. 防水材料应采用环保型产品。使用在同一部位的防水材料应具有相容性。
2. 防水层完工后应及时保护,并且不得在防水层上凿孔打洞或重物冲击。
3. 防水工程应由具有相应资质的专业队伍进行施工,作业人员应持证上岗。

七 安全防范和安全防护设计:

1. 本工程所有临空窗台低于900高均设护栏, 护栏高从楼面起不小于800, 竖向杆件净距应 ≤ 110 。
2. 公共建筑门安装时应向疏散方向开启。
3. 本工程所有楼梯栏杆竖向杆件净距 ≤ 110 。靠梯一侧楼梯扶手长度 > 500 时, 扶手高度为1050。
4. 玻璃幕墙、玻璃栏杆、玻璃隔断应用钢化夹层玻璃, 门窗安全玻璃使用部位详见门窗工程说明。
5. 门窗玻璃的安全使用应符合《建筑玻璃应用技术规程》(JGJ113-2015)和《建筑安全玻璃管理规定》(发改运行[2003]2116)。

八 环保设计:

- 3.1 依据规范:《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325—2020),以及相关建筑设计规范的有关规定,本工程室内环境污染控制为一类。
- 3.2 本工程采取的环保措施:
1. 建筑材料及装修材料均应选用“环保型”产品;
 2. 本工程垃圾收集由住户袋装后至室外垃圾收集点,然后集中清运到城市垃圾站。
 3. 本工程所有设备、管道均应进行减振、消声处理。

九 墙体工程:

1. 厂房±0.000m以下, 240厚水泥实心砖砌MU15, M7.5水泥砂浆砌筑; 标高±0.000以上至+1.200采用240厚实心水泥砖砌MU10, M5混合砂浆砌筑。1.2m以上为双层压型钢板复合保温墙体, 内镶50厚玻璃棉毡; 柴油发电机房、变电室采用200厚承重多孔砖MU10, M7.5水泥砂浆砌筑;
2. 卫生间等有防水要求的房间除门洞外墙根部设有200高C20混凝土翻边。
3. 砖墙嵌缝及其与钢筋混凝土墙、柱的连接构造详见结施图。
4. 墙身防潮:
1. 水平防潮层: 设于底层室内地面以下60处, 用材料工程做法。
2. 当室内墙身两侧地面有高差时, 在墙身的一侧竖向防潮层(用料同上), 以保证防潮的连续性。

3. 当防潮层部位遇有钢筋混凝土梁时, 不可不作防潮层。
- 9.5 过梁:
 1. 凡墙端留洞 ≤ 800 时, 采用钢筋砖过梁 (3 $\phi 8$ 每端伸入墙内500)。
 2. 凡墙端留洞 > 800 时, 根据非承重墙上洞口宽度及该处的墙体厚度, 按一级荷载级配, 选用《钢筋混凝土过梁》(02G05)中相应的预制过梁。
 3. 当洞口宽度 > 2400 , 以及位于钢筋混凝土柱或墙边的现浇过梁, 详见结施图。
- 9.6 竖井的砌块: 空调送回风竖井的内侧应随砌随抹20厚保溫砂浆压光, 其他竖井内侧随砌随抹20厚水泥砂浆, 并赶光压实。
- 9.7 墙身留洞: 钢筋混凝土结构上的留洞详见施图。建施图仅标示300 $\times$ 300以上的预留洞口, 300 $\times$ 300以下应根据设备工种图按配合预留。凡穿楼板的各专业线均须套管, 套管高出楼面按工程设计。凡穿墙的各专业预留洞, 均应将管线或设备安装完成后用C20细石混凝土填实。所有专业预留洞及埋套管应与相应专业图纸校对后留设。
- 9.8 所有预埋木砖及其它木制品与墙体接触部分, 均需用刷桐油或环氧树脂防腐刷。
- 9.9 两种材料的墙体交接处应嵌饰面材料质在微凹面加钉金属网或在施工中加贴玻璃丝网格布, 以防裂缝。


十 门窗工程:

- 10.1 依据规范
1. 《建筑玻璃应用技术规程》(JGJ113—2015)；
 2. 《建筑安全玻璃管理规定》(发改运行[2003]2116号)。
- 10.2 非标准门窗立面建筑中的门窗洞口，按图例表示门窗的洞口尺寸、分隔示意、开启扇位置及形式。据此，生产厂家应结合建筑功能、当地气候及环境条件，确定门窗的强度、抗风压、水密性、气密性、隔声、隔热、防火、防玻璃炸裂等技术要求，按照相应规范负责设计、制作与安装。

[illegible]



所有。未经书面许可不得另行他用。

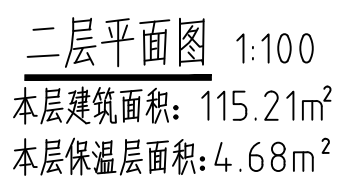

中環國際大匯設計有限公司
CHING HING INTERNATIONAL DESIGN CO., LTD.
香港中環皇后大道中141號2樓
電話：(852) 22100790
傳真：(852) 22100790
傳呼：(852) 5110462
電傳：(852) 2210018
傳真：(852) 2210018



设计资质证书甲级: A151007093
注册城乡规划师: 141252
注册建筑师(岩土专业, 设计): B251007090
注册风景园林师: A251007090
注册测绘师: 乙测字第5110482
注册岩土工程师设计乙级: 20062232016
设计单位:



图图记录		
图日期	版 本	备 注

注册执业栏

名: **马有为**

证书号码: 215102496

印章号码: 5100709-030

單位: (噸)

陕西太白山药谷生物科技有限公司

名称	
----	--

项目	中药材精深加工产业园项目
----	--------------

名称	碑楼
----	----

2: (8-10)

11. (11/11/2011)

正立面图

II. 9. III. 5.

斗首色迷		
------	--	--

1. 姓名: 王明 2. 性别: 男 3. 年龄: 25 4. 职业: 教师 5. 籍贯: 山东 6. 学历: 本科 7. 婚姻状况: 已婚 8. 健康状况: 良好 9. 兴趣爱好: 阅读, 运动 10. 自我评价: 积极向上, 责任心强		
--	--	--

姓名	性别	年龄
职业	学历	民族
籍贯	出生地	宗教信仰
婚姻状况	子女情况	健康状况
兴趣爱好	特长技能	社会经历
自我评价	他人评价	综合评价

Page	104
Page	

设计	日期	审核
----	----	----

校 对	唐清	李
-----	----	---

审 核	王有为	王有为
-----	-----	-----

审 定	甘肅集	劉建傳
-----	-----	-----

图例	名称	图号	06
----	----	----	----

版 本 号	1	日 期	2025.9
-------	---	-----	--------

[illegible]

电话: 020-65231796

网址: www.cciedrc.com

版 权 说 明

此图版权为中民大国际工程设计有限公司

所有，未经书面许可不得另行他用。



2011年12月11日 星期一 11:11



